



# 日华 的排水处理监视系统

中央监视·无线警报

## 【中央监视系统】

在中央监视室内利用电脑对设备的状态进行监视，对运行状况 pH 值等的趋势监视，警报情况，运行条件进行设定呈现各机器的 ON / OFF 画面直接在电脑上进行确认操作，并可对序列发生器的数据和 PH 值等作成日报表形式。

### 电脑画面图


运行状况监视画面样本

日报表画面样本

**HF回收システム**

G長		検出員(数)		作業長	
収集日	2006年07月17日	月	日		
TAG No	pH調整槽pH計	経集槽pH計	ポンプ槽pH計	原水槽液面計	ポンプ槽液面計
	Exp:BC-100	Exp:BC-100	FPM:01	FMWS-101	FFS-101
			mg/l	mm	m3
1:00	11.3	11.0	30.7	4351	12.8
2:00	11.5	11.2	31.9	4398	13.0
3:00	11.7	11.4	33.0	4446	13.1
4:00	11.9	11.6	34.2	4492	13.3
5:00	12.1	11.8	35.3	4539	13.5
6:00	12.4	11.9	36.4	4587	13.7
7:00	12.6	12.1	37.6	4639	13.9
8:00	12.8	12.3	38.7	4691	14.0
9:00	13.0	12.5	39.9	4743	14.2
10:00	13.2	12.7	41.0	4795	14.4
11:00	13.4	12.9	42.1	4847	14.6
12:00	13.6	13.0	43.3	4899	14.8
13:00	13.8	13.2	44.4	4951	15.0
14:00	13.6	13.4	45.6	5003	15.1
15:00	13.4	13.6	46.7	5055	15.3
16:00	13.2	13.8	47.8	5107	15.5
17:00	13.0	14.0	49.0	5159	15.7
18:00	12.8	14.2	50.1	5211	15.9
19:00	12.6	14.4	51.3	5263	16.0
20:00	12.4	14.6	52.4	5315	16.2
21:00	12.2	14.8	53.5	5367	16.4
22:00	12.0	15.0	54.7	5419	16.6
23:00	11.8	15.2	55.8	5471	16.8
0:00	11.6	15.4	56.9	5523	17.0
合計				1764	
平均値	7.5	8.9	43.8	1566	14.9
最小値	0.3	0.1	30.7	31	12.8
最大値	13.8	13.8	56.9	4587	17.0


### 系统构成图

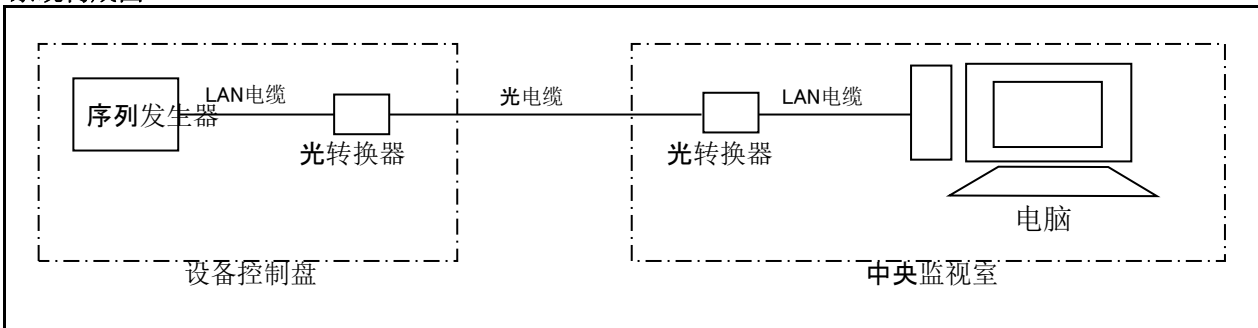

### 无线警报系统

设备发生异常可通过短信发送到手机上。

### 系统构成图

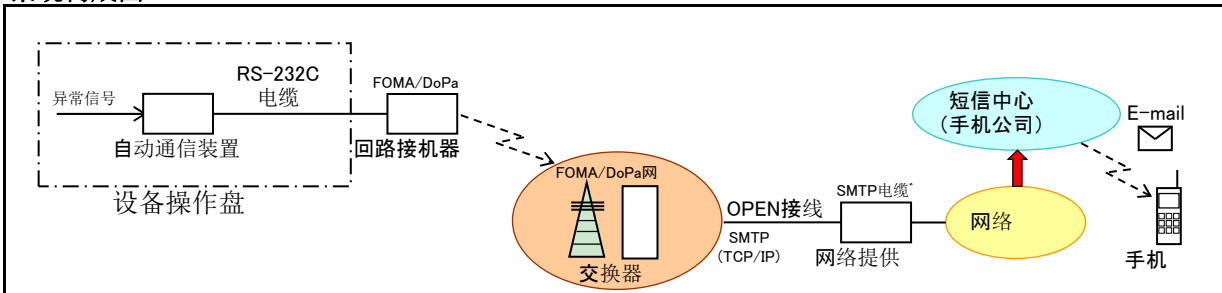

深圳市日华环境工程有限公司 / 深圳市日华水处理设备有限公司

地址：深圳市宝安区沙井镇蚝二村新沙路K1电商城A1202

TEL: +86-755-36693671 FAX: +86-755-36693676 E-mail: szoffice@nikkawe.com